


REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 40X60X60

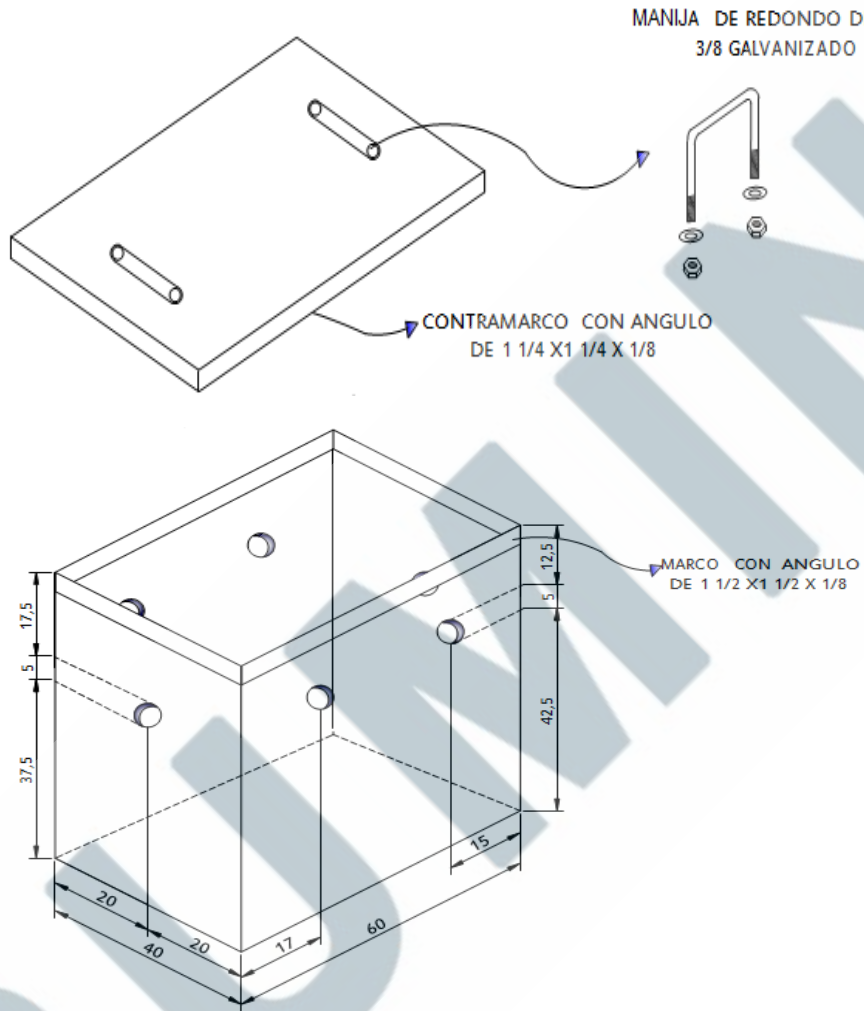

ESPECIFICACIONES

1. CONCRETO $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$
2. REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 $F_y = (6000 \text{ Kg/Cm}^2)$
3. MARCO DE ANGULO DE ACERO (1 1/2" X 1 1/2" X 1/8") GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE
4. CONTRA MARCO DE ANGULO DE ACERO (1 1/4" X 1 1/4" X 1/8") GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE
5. ESPESOR EN MUROS DE 4 CM.
6. ACABADO CEMENTO PULIDO.

ACOTACIONES EN CENTIMETROS

Sin Escala